


**Aufstellplan**

**Draufsicht**



- ◀ Bedienung
- ◻ Wartung
- ⚡ Netzanschluss
- ⚠ Druckluftanschluss
- ① Kühlschmierstoff-Reinigungsanlage für innere Kühlschmierstoffzuführung (Option)
- ② Späneförderer (Option)
- ③a Kühlaggregat für Linearmotor und Motorspindel (Option), Aufstellort ohne 1 und 2
- ③b Kühlaggregat für Linearmotor und Motorspindel (Option), Aufstellort mit 1 und 2
- \*1 Platzbedarf für Wartungsarbeiten an der Spänewanne (Standard)
- \*2 Platzbedarf für Wartungsarbeiten am Späneförderer (Option)

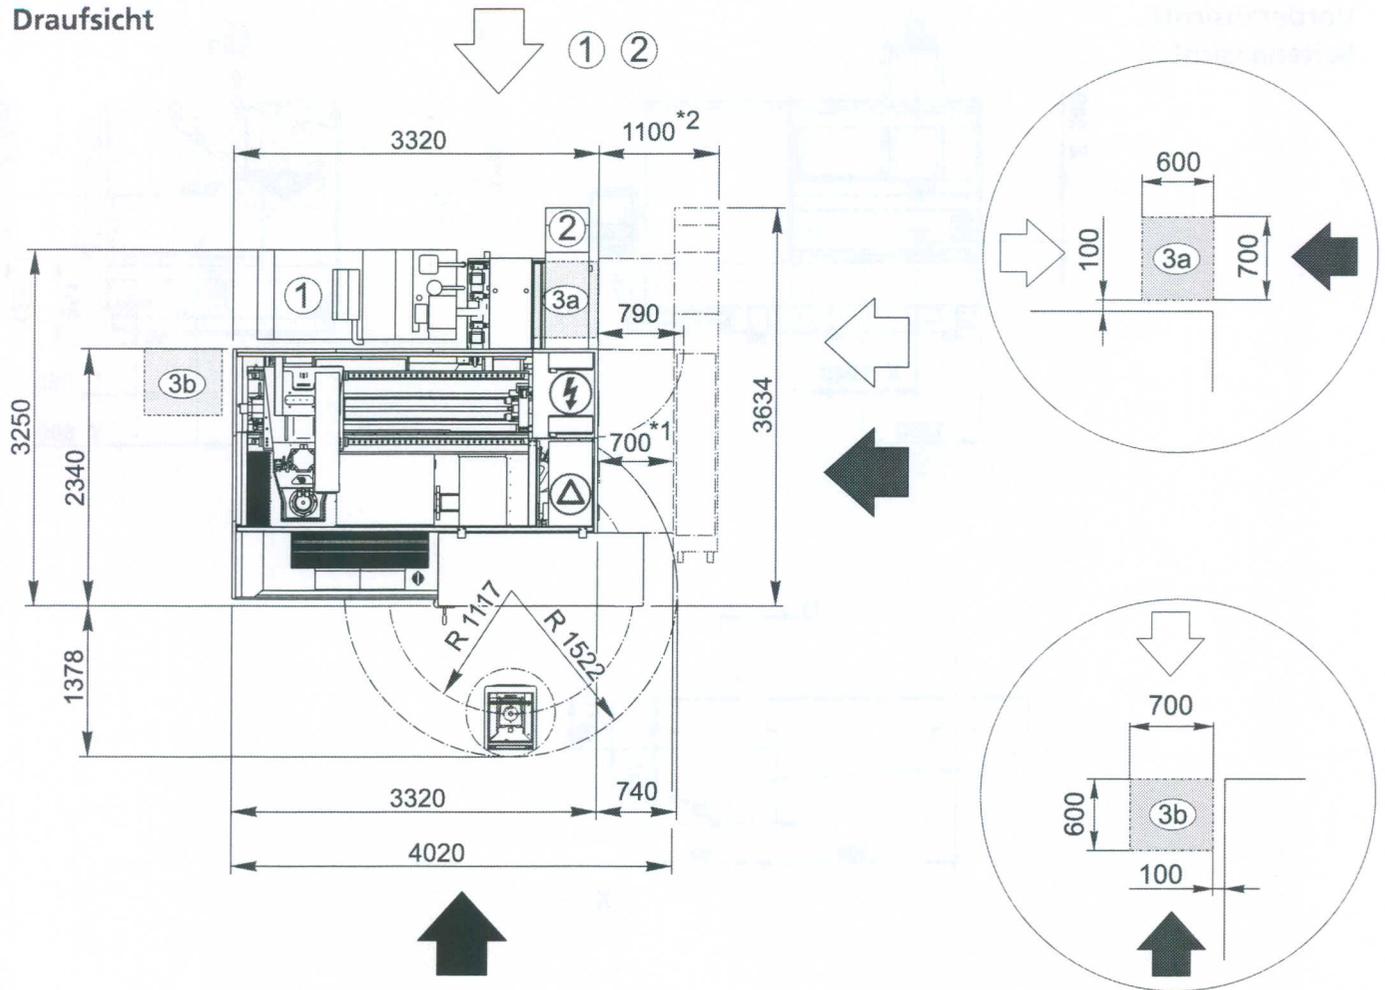

Fluchtwege und Sicherheitsbereiche entsprechend den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen einhalten.